



給水区域	給水人口(人)	普及率(%)
木更津市域	136,231	99.7
君津市域	79,162	99.4
富津市域	38,929	96.7
袖ヶ浦市域	64,071	98.7
4市域合計	318,393	99.1

(令和5年8月1日現在)

HPIはこちらから▶



知ってほしい!かずさ水道のこと

水道管を入れ替えるのって大変なんです

かずさ4市(木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市)の水道管の総延長は約2,990kmもあり、このうちの35パーセントが地震などの災害に弱い老朽管です。毎年、地震に強い管に入れ替える更新工事を約37kmずつ行っていますが、今のペースでは令和30年度までかかる見込みです。更新工事は、工事中もご家庭で水が使えるよう仮設の水道管を準備したり、道路の掘削、埋め戻しを少しずつ繰り返したり、とても多くの工程が必要な工事なのです。



工事前後の様子。昭和45年に敷設した石綿管をポリエチレン管に入れ替えました。

管の更新工事により騒音や振動、通行規制などでご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。



問 工務課

北部管路工事班 0438-38-4914(木更津市域、袖ヶ浦市域の工事)

南部管路工事班 0438-38-4919(君津市域、富津市域の工事)

経営維持に向けて

かずさ4市の水道管や浄水場などの施設は昭和40年代の高度経済成長期に作られたものが多いため、更新時期を迎えているものが大量にあります。更新工事には多額の費用が必要であり、今後も更新費用は増大していく見込みです。一方で、主な収入源である水道料金は今後減少傾向が見込まれており、経営状況を改善する必要に迫られています。

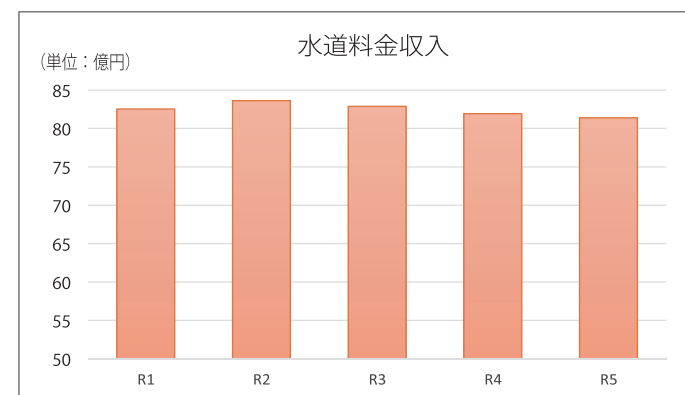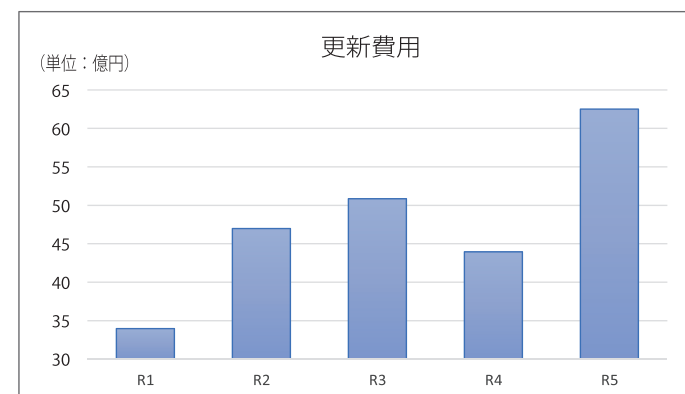

老朽化すると……

老朽化した水道管は漏水する危険性が高くなります。昨年度は1,427件もの漏水が発生しました。漏水の勢いは大変強いものです。大切な水が無駄になるだけでなく、道路陥没などの二次災害につながるおそれがあるので、早期発見・早期対応に努めています。



漏水した水が地面を削っている様子。铸铁管という古い種類の管の継ぎ目が劣化して漏水しました。

漏水の通報を24時間受付しています。詳しくは裏面右上の記事をご覧ください。

問

施設管理課 管路維持班 ☎0438-23-0743

災害は待ってくれない

災害はいつ発生するか分かりません。水道施設には山間部にあるものも多く、こうした施設が地震や台風の被害に遭うと、停電による断水が長期に渡って発生するおそれがあります。実際に令和元年の台風15号による停電では最大18,810戸が断水となり、復旧するまで17日を要しました。こうした断水リスクに備え、非常用自家発電設備の整備を進めており、令和5年3月31日現在で15か所への設置を終えました。今後も引き続き、対策を行っていきます。

問

計画課 調整班 ☎0438-38-4605



水道料金のお支払いは 口座振替が便利です

当企業団では、みなさまの水道料金お支払いの利便性の向上と、水道料金事務の効率化のため、口座振替制度のご利用を促進しております。

お手続きの方法は、下記「水道料金などのお問い合わせ先」の営業所へお問い合わせください。

水道料金などのお問い合わせ先

- 水道料金のお支払い
- 水道の使用開始、中止のお申込み
- その他、水道料金に関するお問い合わせなど

木更津営業所【木更津市域】

木更津市潮見2丁目8番地（本庁舎内） ☎0438-23-0741

君津営業所【君津市域】

君津市西坂田4丁目1番18号 石崎ビル2F ☎0439-57-0076

富津営業所【富津市域】

富津市亀田218番地（亀田浄水場内） ☎0439-66-1111

袖ヶ浦営業所【袖ヶ浦市域】

袖ヶ浦市奈良輪2丁目7番地13 ☎0438-60-1488

営業日

月曜～土曜、午前8時30分～午後5時15分
（※日曜、祝日、年末年始は休業）

きさらづ 防災フェスタに 参加します！

令和5年12月3日（日）にイオンモール木更津駐車場で開催予定の木更津市主催「きさらづ防災フェスタ2023」に当企業団も参加します。水道事業の紹介や給水車などを展示しますので、是非ご来場ください（出展内容は変更の場合あり）。詳細は木更津市のホームページ又は広報紙をご覧ください。

問 計画課 調整班 ☎0438-38-4605



道路上の漏水発見に ご協力ください！

道路上の漏水を見つけたときはすぐにご連絡ください。

こんな時は漏水かも？

- ・晴れているのに道路の表面がずっと濡れている。
- ・きれいな水が側溝に流れ続けている。

漏水調査を行っています

漏水を早期発見するために、道路に埋めてある水道管の漏水調査を行っています。水道管から水が漏れだす音を聞いたり、ドリルで道路に小さな穴を開けて、漏水がないか調べています。

この調査では必要に応じて、**宅地内の給水管を調査する場合**がありますので、ご協力をお願いします。

問 施設管理課 管路維持班 ☎0438-23-0743

検針にご協力をお願いします

水道料金を算定するため、2か月に一度、受託事業者が水道メーターの検針を行いますので、ご協力をお願いします

- 水道メーターボックスの中を、いつもきれいにしてください。
- 水道メーターボックスの上には、物を置いたり、駐車しないでください。
- 水道メーターボックスの周りの草木を取り除いてください。
- 犬は放し飼いにしないで、水道メーターボックスから離れてつないでください。



問 業務課 業務班 ☎0438-23-0742

凍結から 給水管を守りましょう



気温がマイナス4度以下になると、給水管の中の水が凍り、破裂することがあります。令和5年1月26日の大寒波では凍結による漏水の通報が1日で約90件もありました。

●次のような給水管は特に注意！

家の北側などの日の当たらない場所や風当たりの強い場所にある給水管などは、凍りやすいので特に気をつけてください。

また、屋外でむき出しになっている給水管にも注意してください。



●給水管・水道メーターの凍結予防方法

寒い冬の夜は、次のような方法で凍結を予防してください。

- ①むき出しになっている給水管や蛇口に、保温材・古い毛布・布きれなどを巻き付け、その上からビニールテープなどを巻き付けてください。
- ②メーターボックスに古い毛布やタオルを詰めてください。



問 施設管理課 管路維持班 ☎0438-23-0743

災害への備えを！

「飲料水の備蓄」

生命維持に必要な飲料水の量は「**1日1人あたり3リットル**」といわれています。**3日分を目安**として、日ごろからご家族の人数分の飲料水を備蓄しましょう。

☆水道水のくみ置きについて

- ①清潔でフタのできる容器の口元一杯まで水道水を入れて、冷暗所で保管してください。
- ②水道水に含まれている塩素の殺菌効果は、直射日光を避けた場合は常温で3日間、冷蔵庫で10日間程度なので、定期的に入れ替えてください。
- ③くみ置きしてあった水は、掃除や洗濯などに利用しましょう。

「生活水の確保」

お風呂の残り湯は溜め置き、災害時の洗濯など生活用水として確保しましょう。



公式ホームページでも災害への備えについて紹介しています。

問 計画課 調整班 ☎0438-38-4605

水道管理設調査のお願い

道路掘削や建物解体工事を行う前に、工事照会による埋設調査を行うようお願いします。

なお、工事の際は埋設状況により立会をしますので、事前にご相談ください。

水道管を破損した場合、**修理に係る費用等を請求**することになりますので、注意して工事をお願いします。

問 施設管理課 管路維持班 ☎0438-23-0743